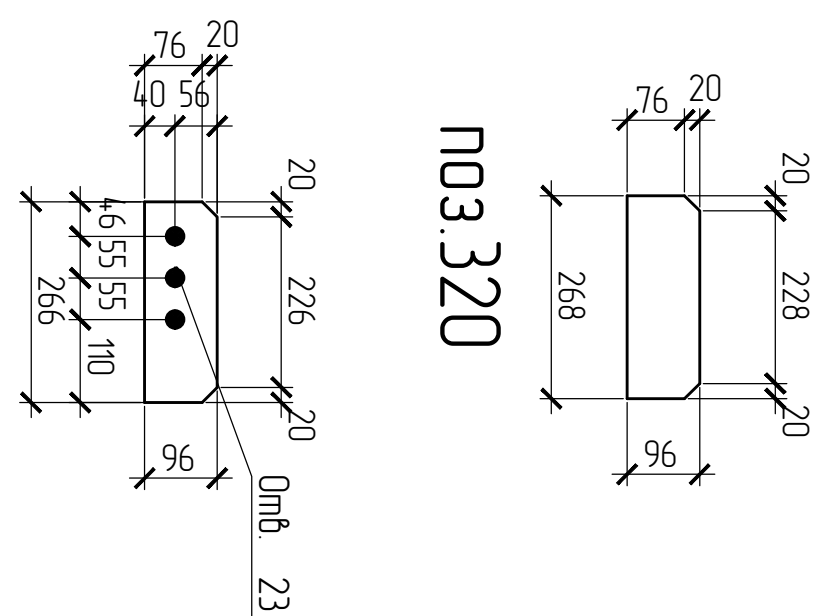
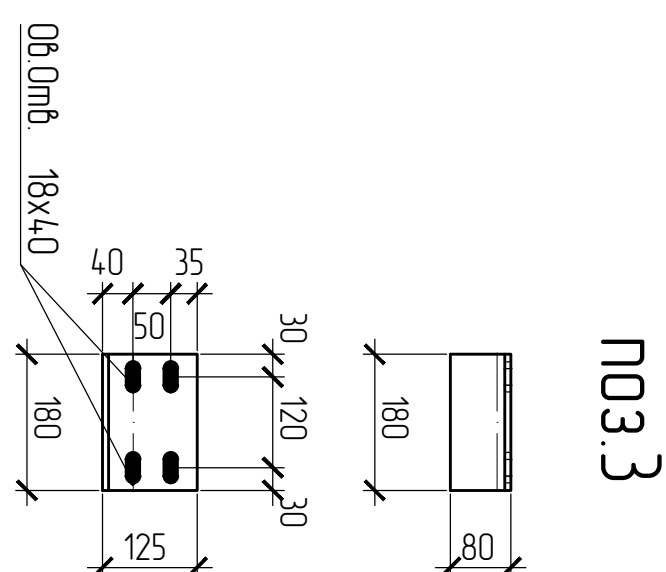
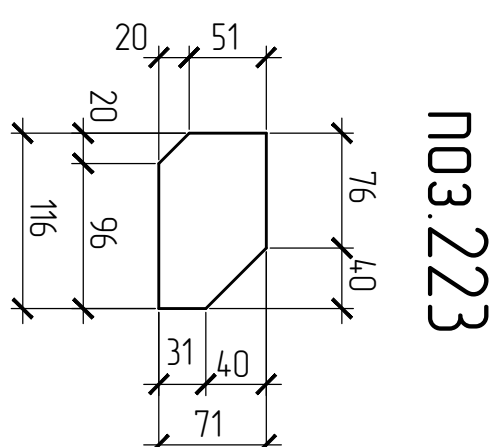
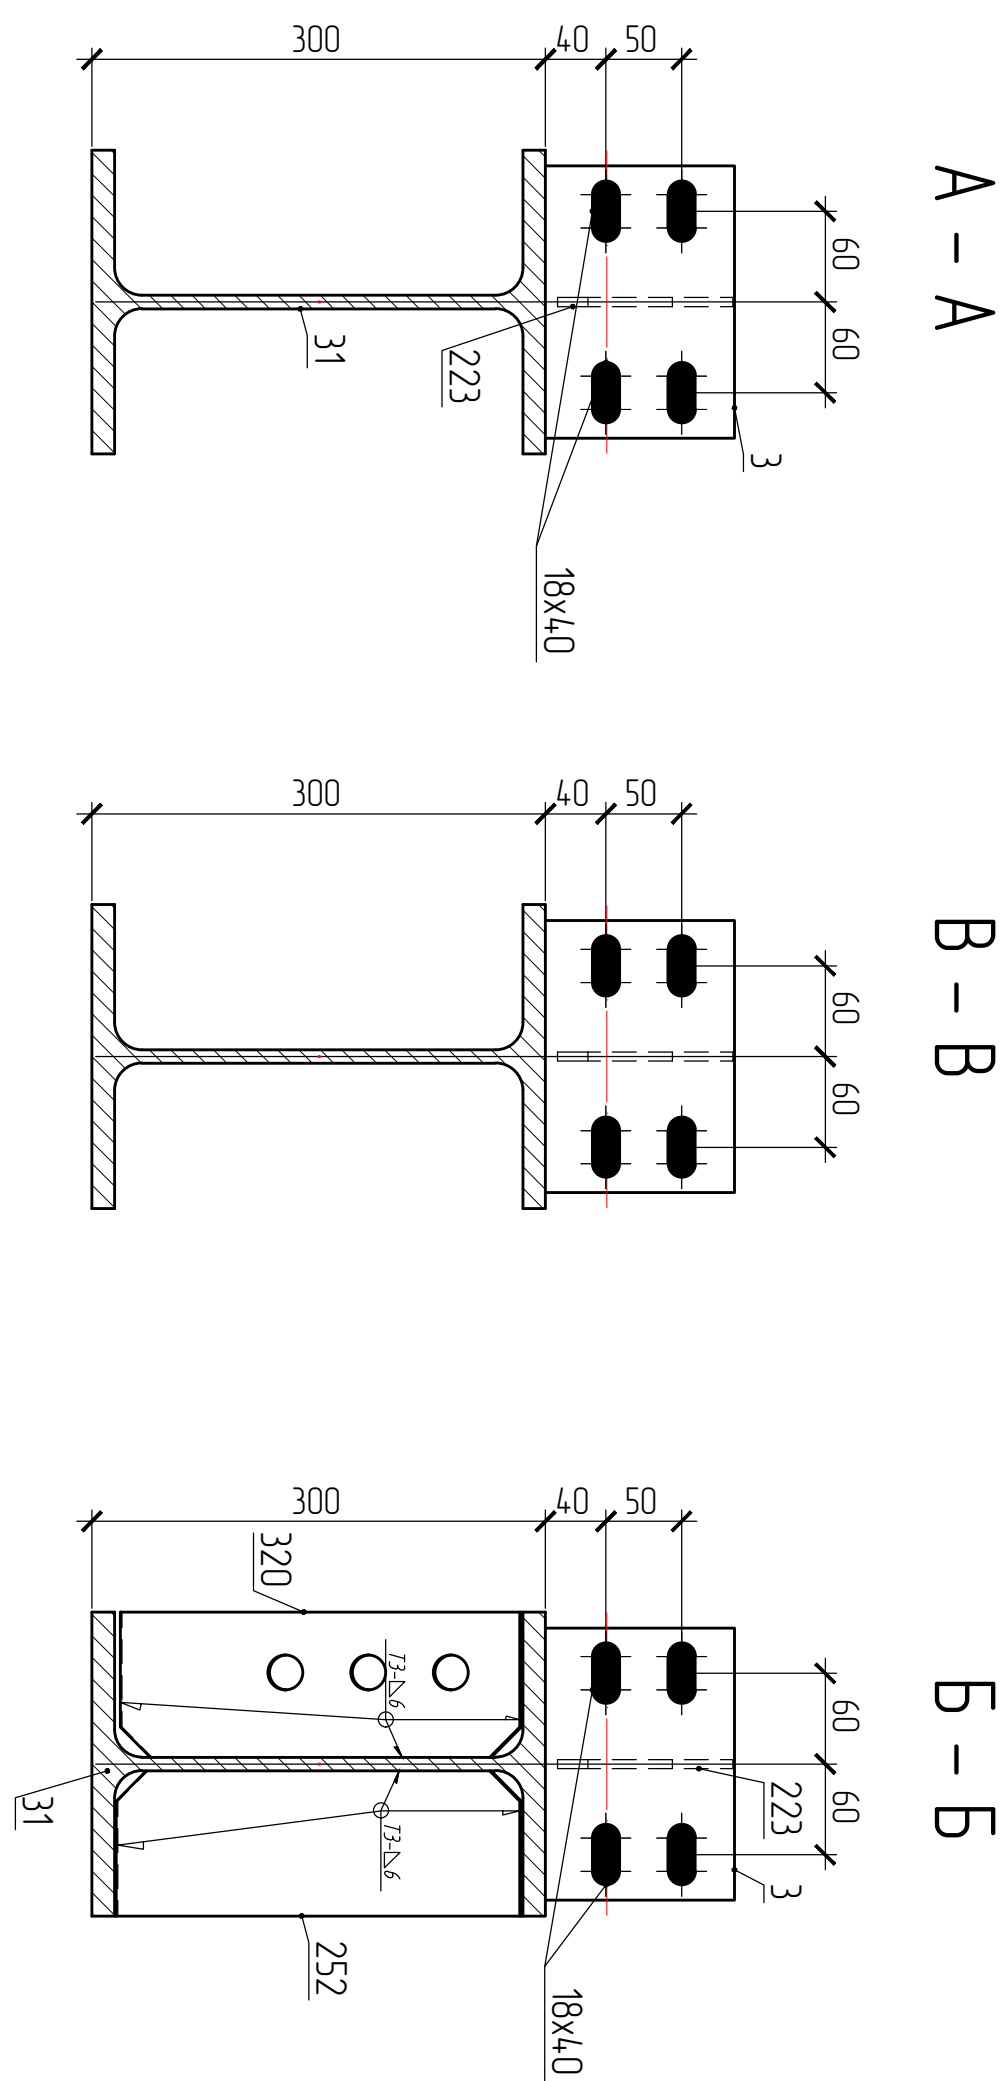
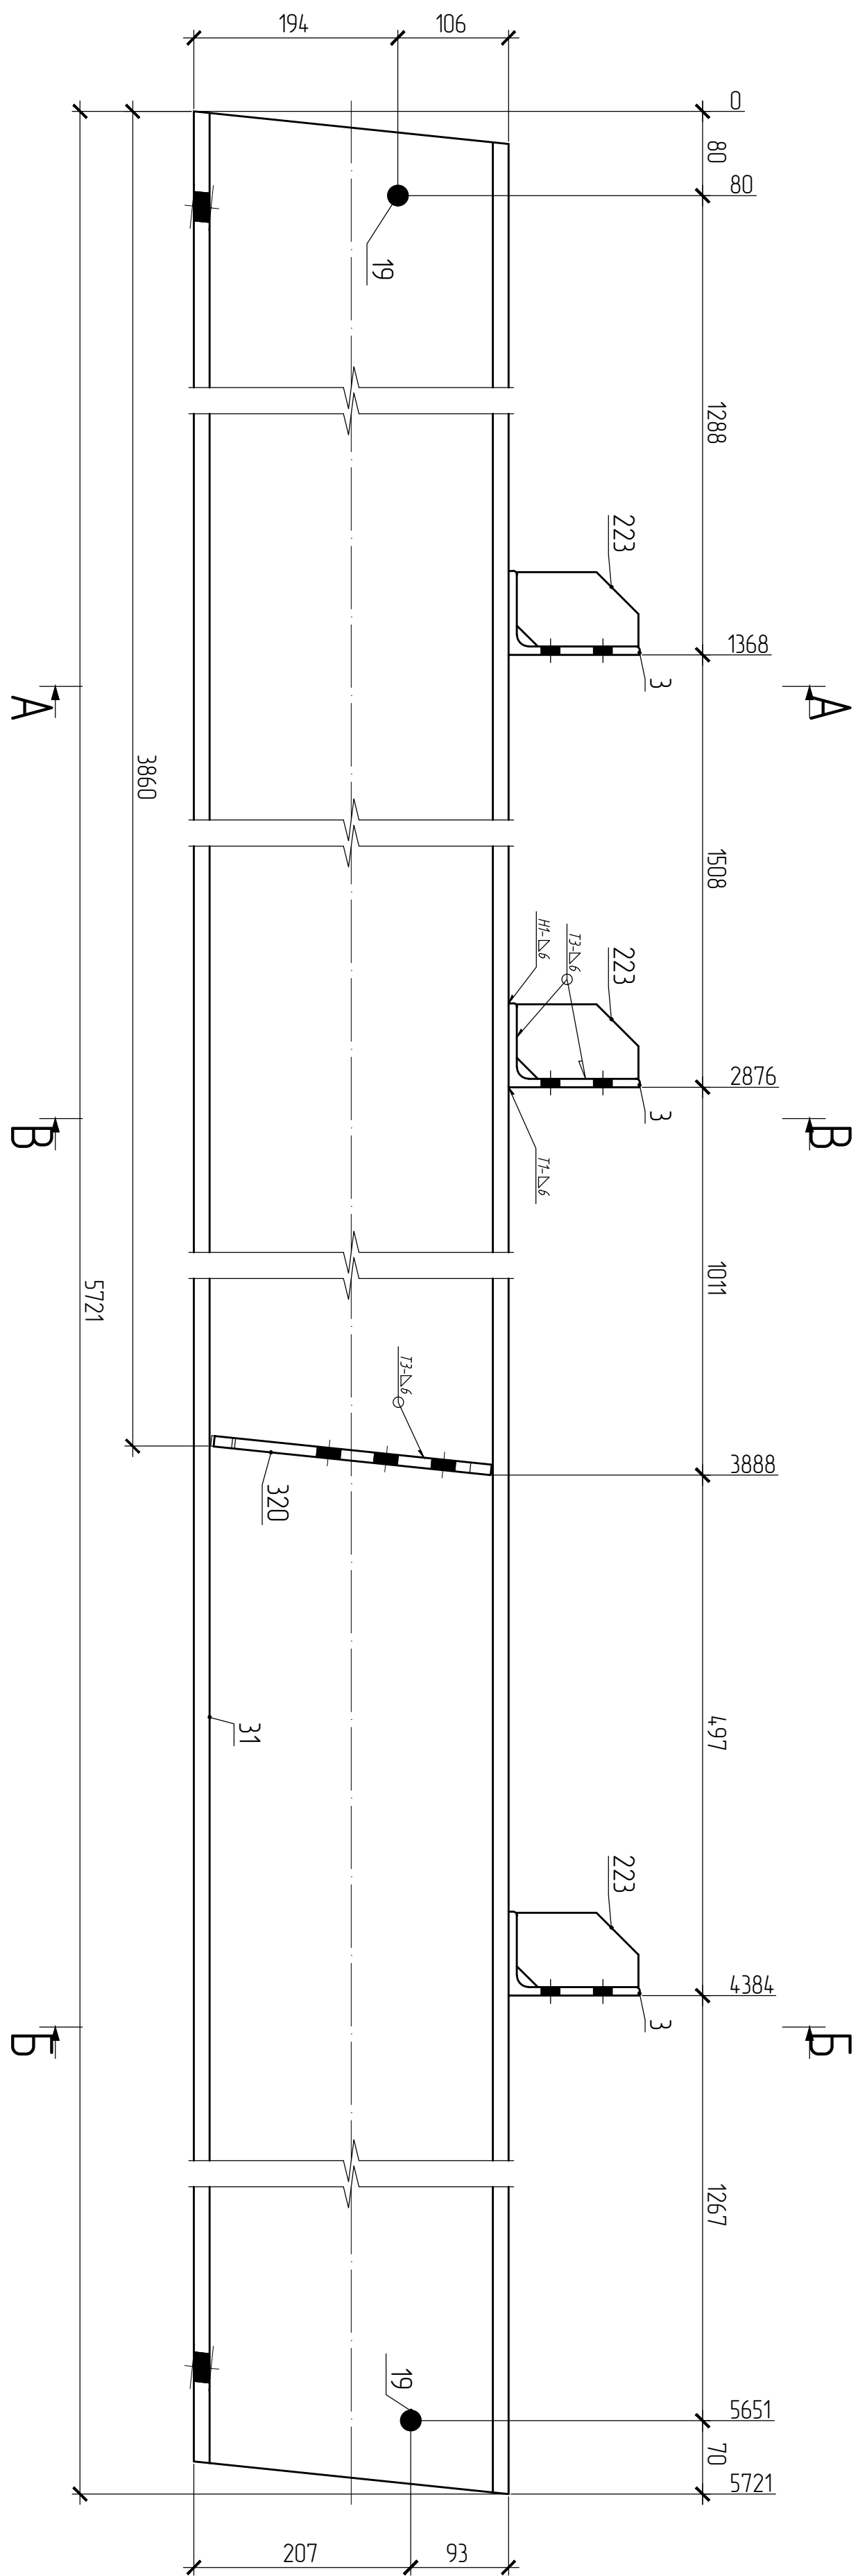
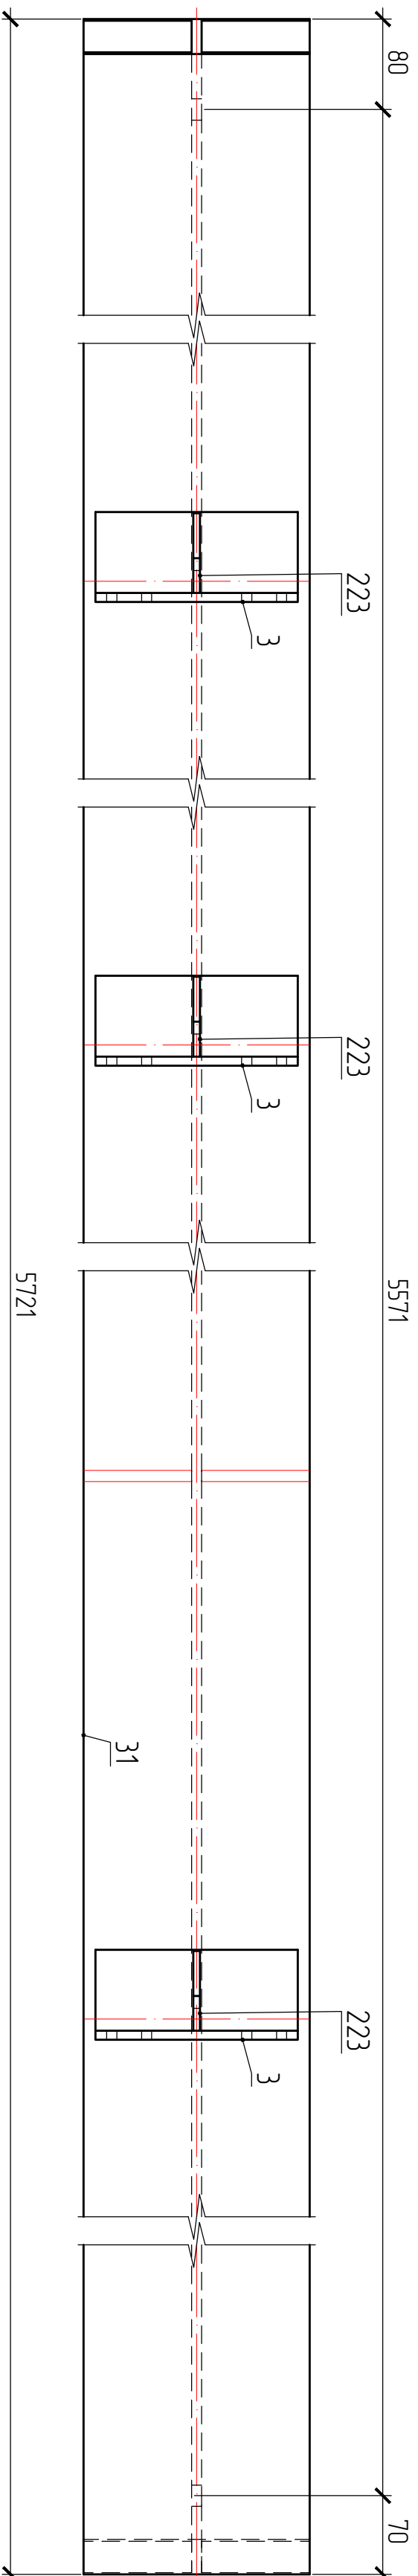


Мапка БЗ-11 (1 шм.)

[illegible]

ВВЕДЕНИЕ			
Наименование	Материал	Бетон (кг)	Плотность
Бетон	Бетон	2400	2400
Песок	Песок	1600	1600
Гравий	Гравий	1200	1200
Цемент	Цемент	320	320
Вода	Вода	180	180
Итого	Итого	5920	5920

ПРЕДЪСТАВИТЕЛИ			
Имя фамилия	Контакт телефон	Вид услуг	
		общее элементарно	специальное
Иванов И.И.	1234567890	10000	20000
Петров П.П.	9876543210	15000	25000
Сидоров С.С.	5678901234	12000	22000
См. приложение			
Итого		47000	97000

[illegible]

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные стропильные"
- СТБ 3-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных стропильных конструкций"
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие ограждающие конструкции"
- СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
3. Размеры в скобках, выполнить после сборки и сварки.
4. Открытые кройки деталей и отверстий пригладить по R=1мм.
5. Все металлоконструкции окрасить (ГФ-021-12 слой)
6. Контроль сварных соединений в соответствии с РД 33.06.03, нормы по ВК СТБ 3-101-98.
7. Сварку производить полуавтоматом в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 сварной проволокой ГОСТ 2246-70
8. Места монтажных швов не грунтовать на 50мм.

[illegible]