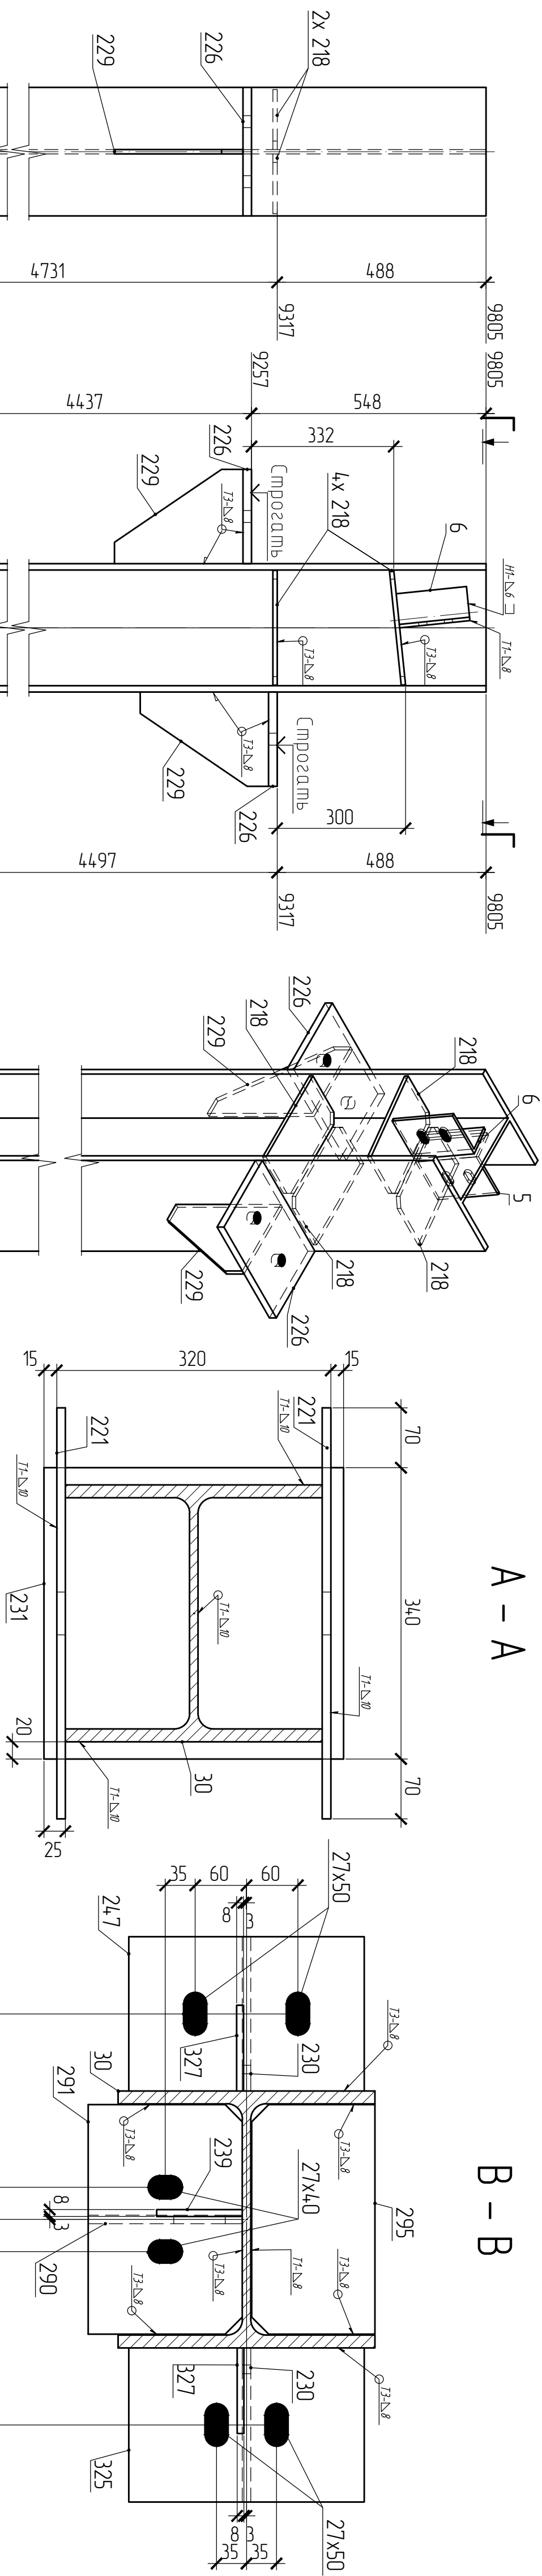


Мапка К1-16 (1 шм.)

A - A


$$\begin{array}{c} \text{B} \\ | \\ \text{B} \end{array}$$

## СПЕЦИФИКАЦИЯ




[illegible]

5-5

—

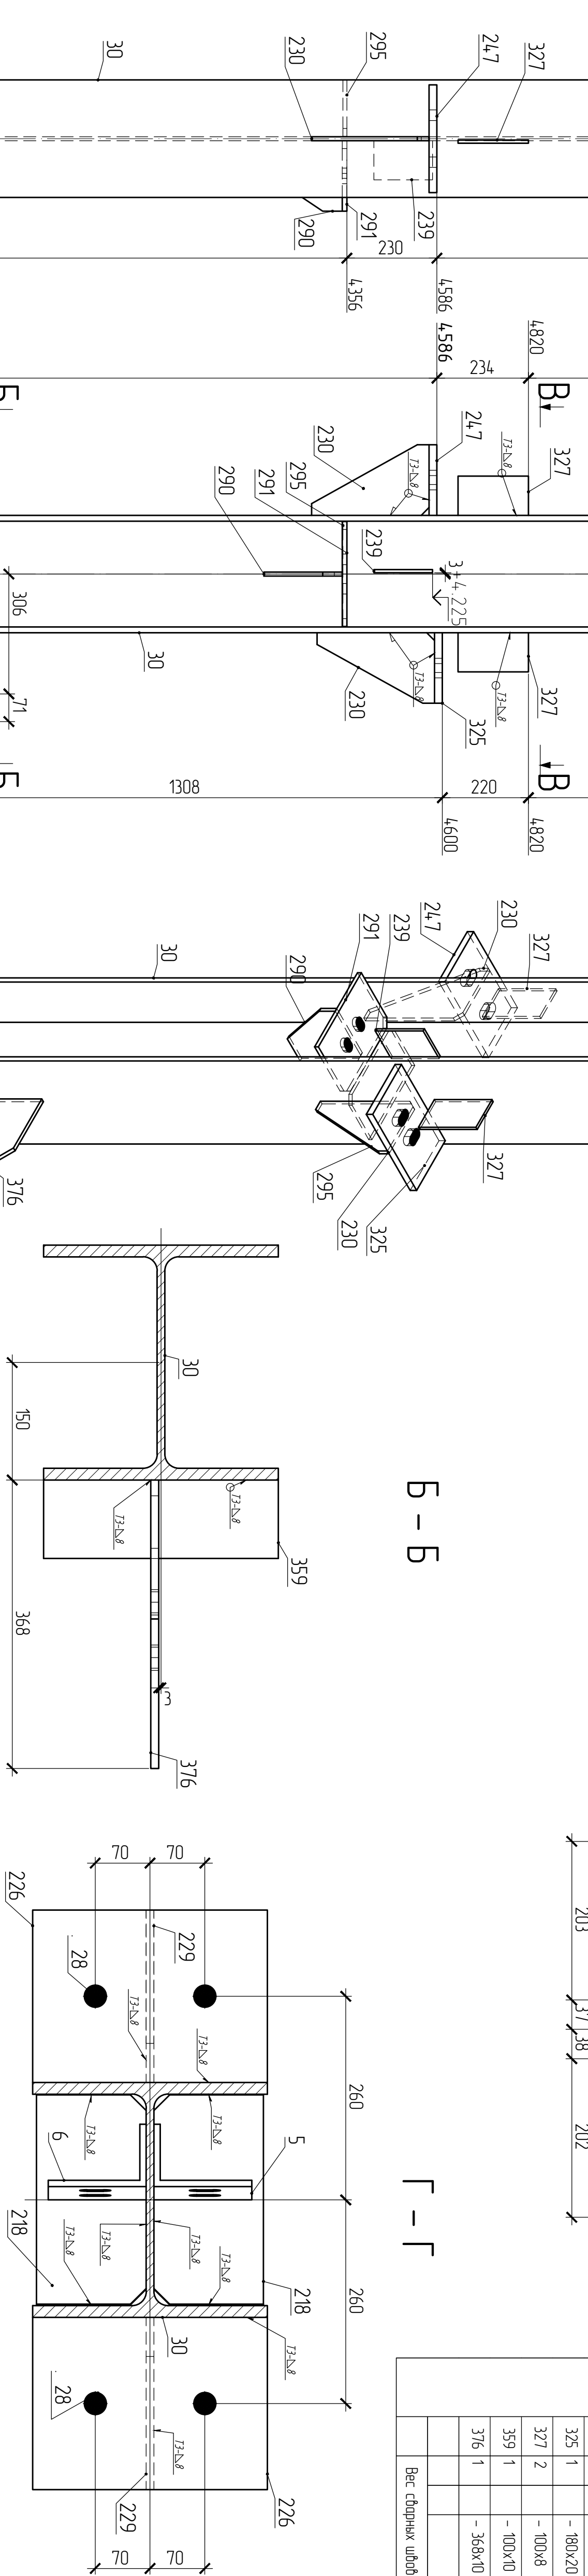

| ВНЕШНЯЯ МЕТАЛЛА |          |             |            |
|-----------------|----------|-------------|------------|
| Профиль         | Вес (кг) | Макс. длина | Примечание |
| ВК02            | 99.1     | С255        |            |
| С255-80х8       | 4.2      | С255        |            |
| Г 10            | 30.3     | С245        |            |
| Г 10            | 37.2     | С255        |            |
| Г 12            | 4.5      | С245        |            |
| Г 20            | 15.5     | С245        |            |
| Г 20            | 20.7     | С255        |            |
| Г 30            | 28       | С255        |            |
| Г 8             | 3.2      | С245        |            |
| На сборные швы  | 10.6     |             |            |
| Итого           | 107.35   |             |            |

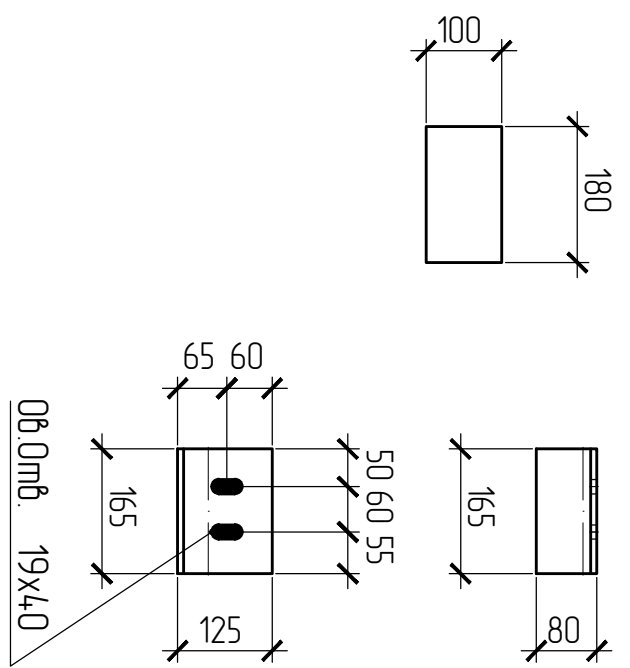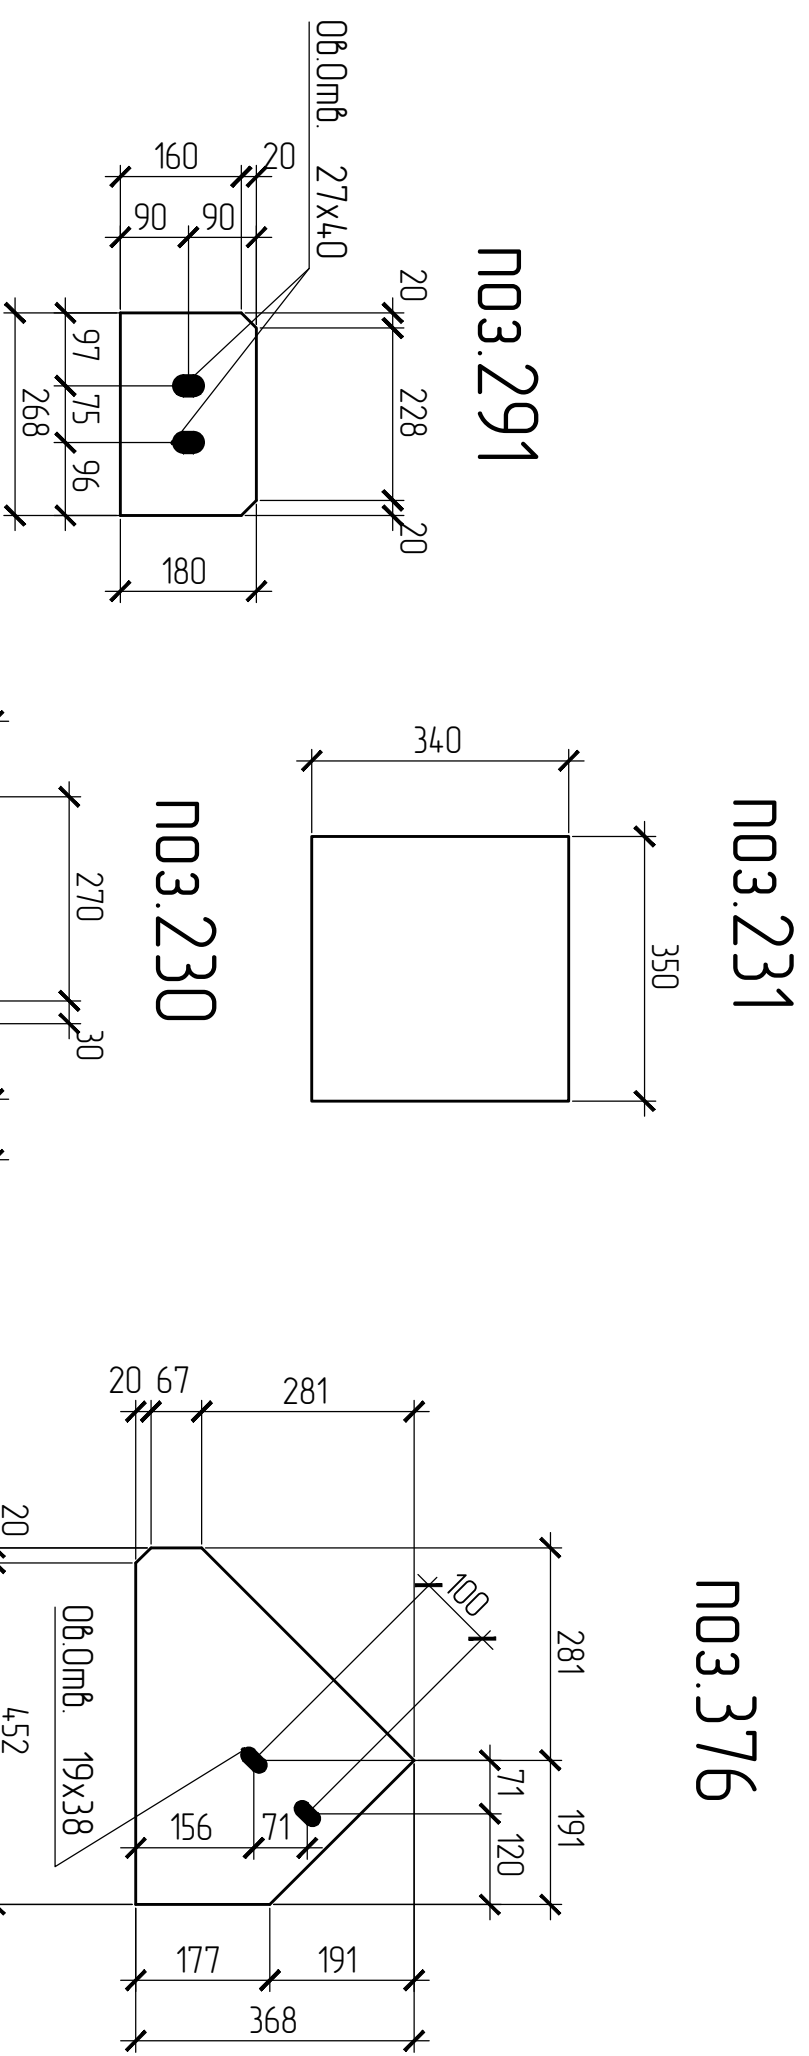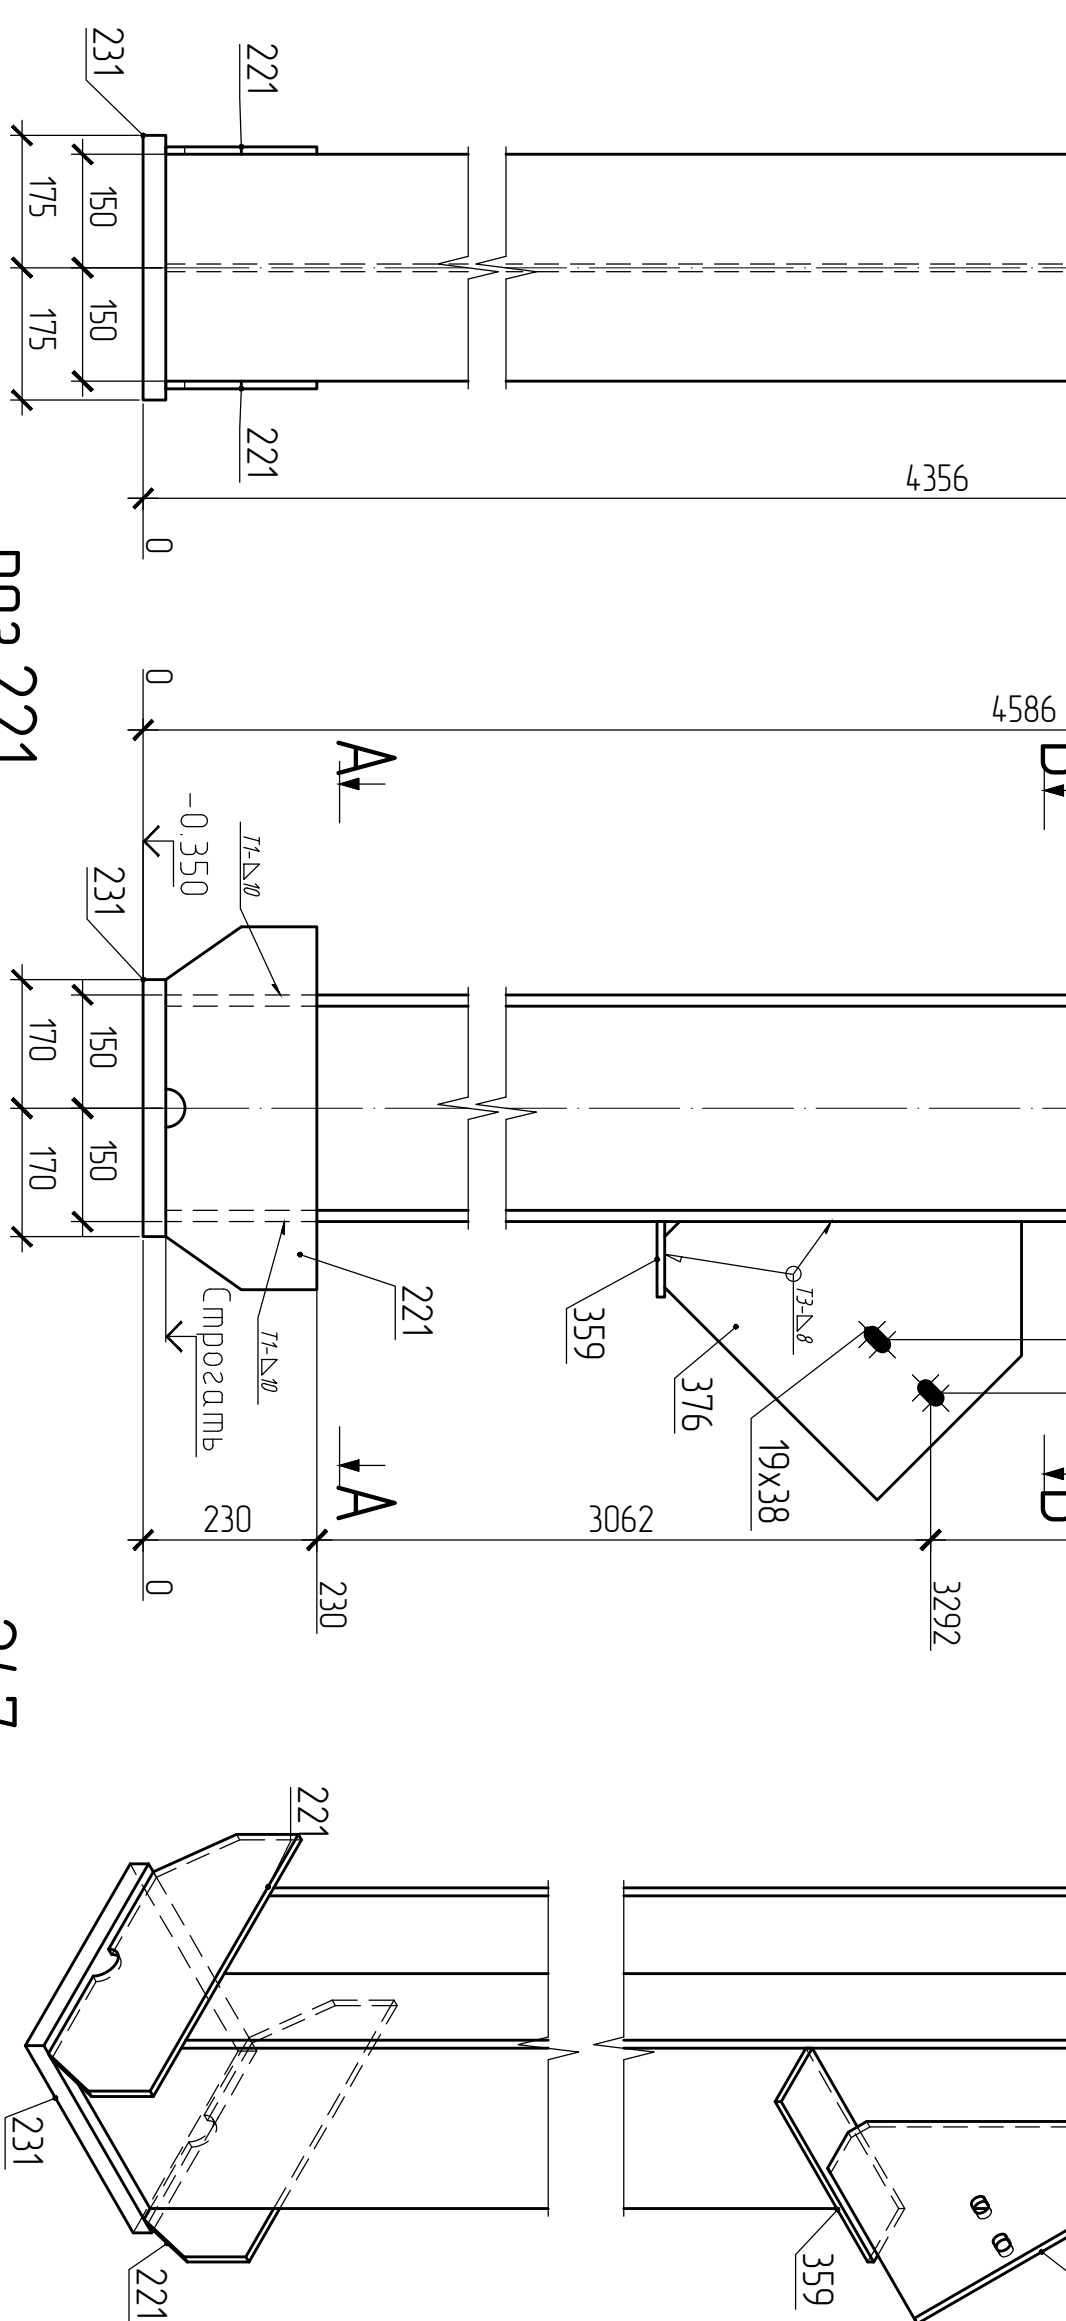

| ПРЕБЫТИЕ НА ОТДЫХИ     |              |                     |        |
|------------------------|--------------|---------------------|--------|
| Мясяц<br>элевен-<br>но | Кол-во<br>шт | Вес, кг             |        |
|                        |              | общего<br>элементно | Вес    |
| К1-К6                  | 1            | 1073,5              | 1073,5 |
| Общий вес              |              | 1073,5              |        |

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| П/ОУЛАЙБ ПОКРАСКИ |                      |                      |
| Мапка             | Контурно<br>в моделу | Проект<br>всех мапок |
| К1-16             | 1                    | 19.22                |

Изготовление конструкций и их монтаж производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные пространственные"
- ГОСТ 15-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
- СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
- Размеры в стыках, выполнятые после сборки и сварки.
- Острые кромки отшлифовать в ответствии прилущения по Р-1мм.
- Все металлоконструкции окрасить (Ф-02-1-2 слой)
- Контроль сварных соединений в соответствии с РД 03.06.03, нормы по ВКГ ГОСТ3-101-98.
- 7.Сварку производить поупавономатом в среде углекислого газа по ГОСТ 14171-76 сварочной проволокой ГОСТ 2246-70
- Места монтажных швов не армируются на 80мм.

