

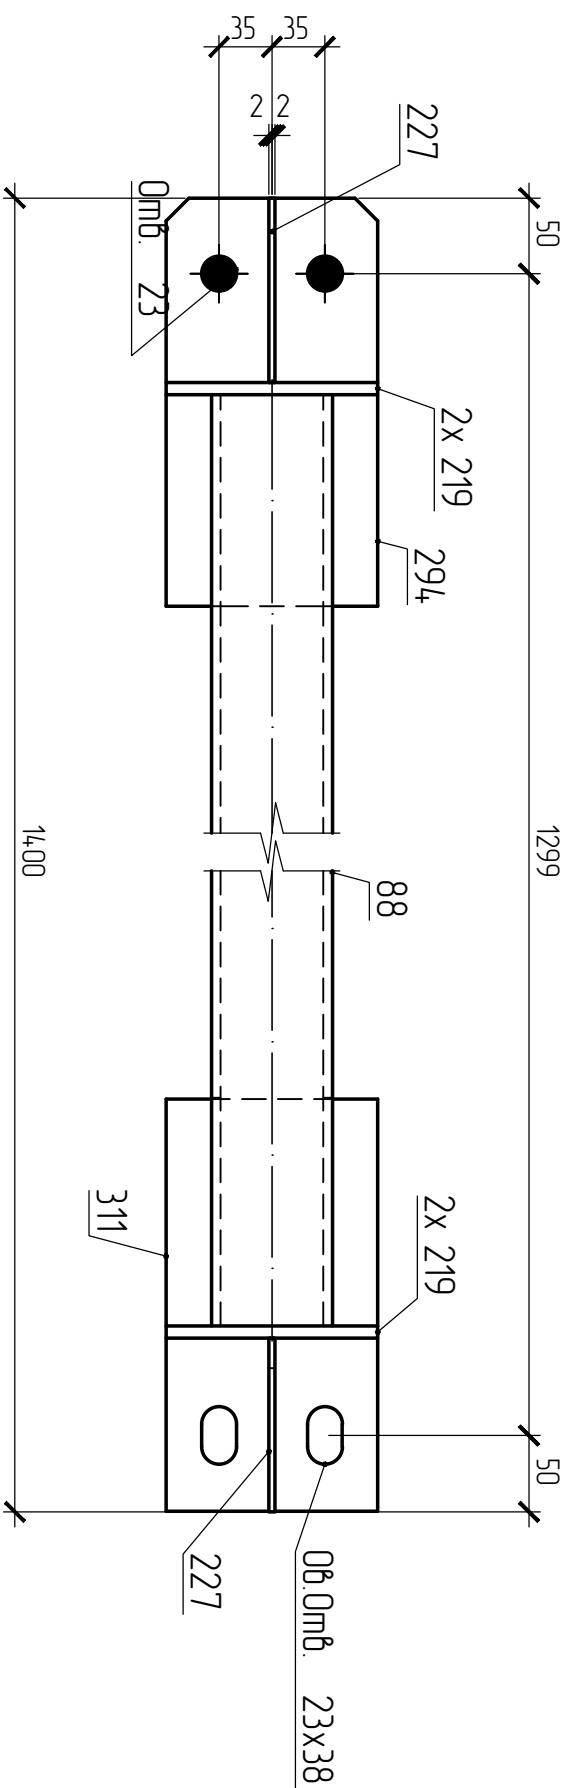


Сбразб С1-16 (1 шм.)

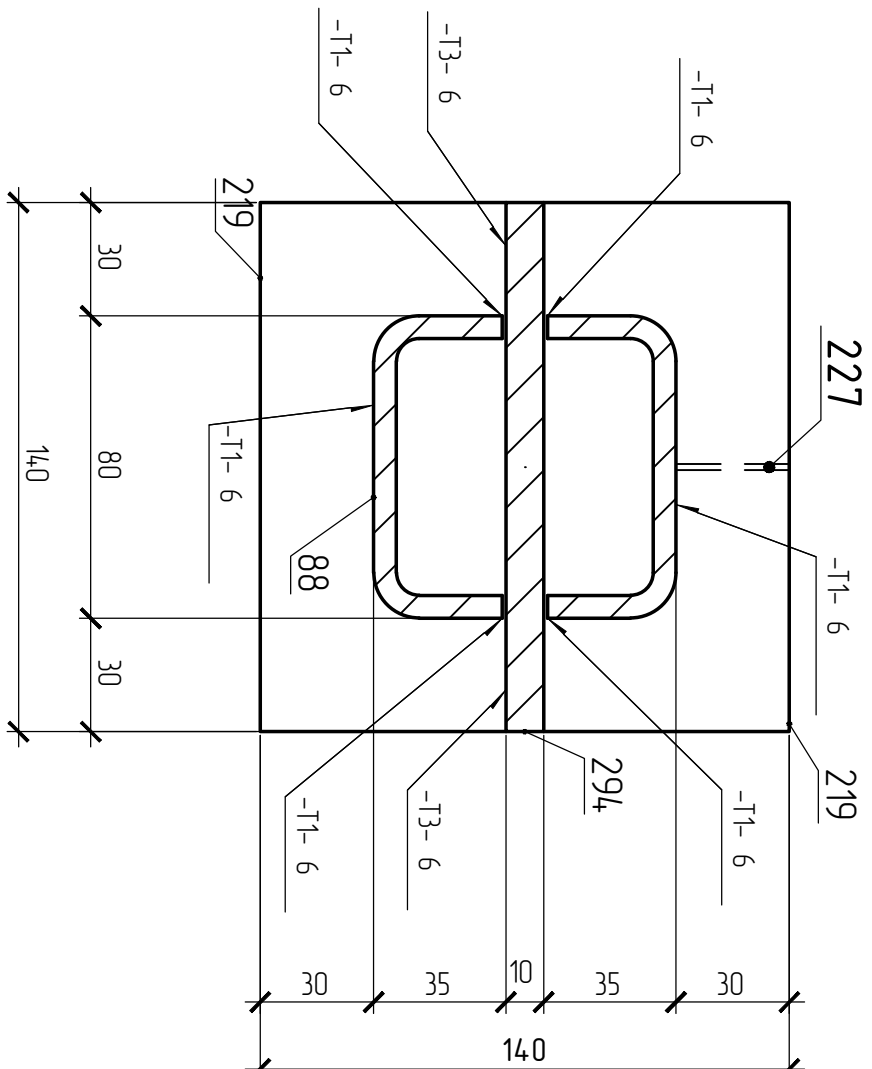

A - A

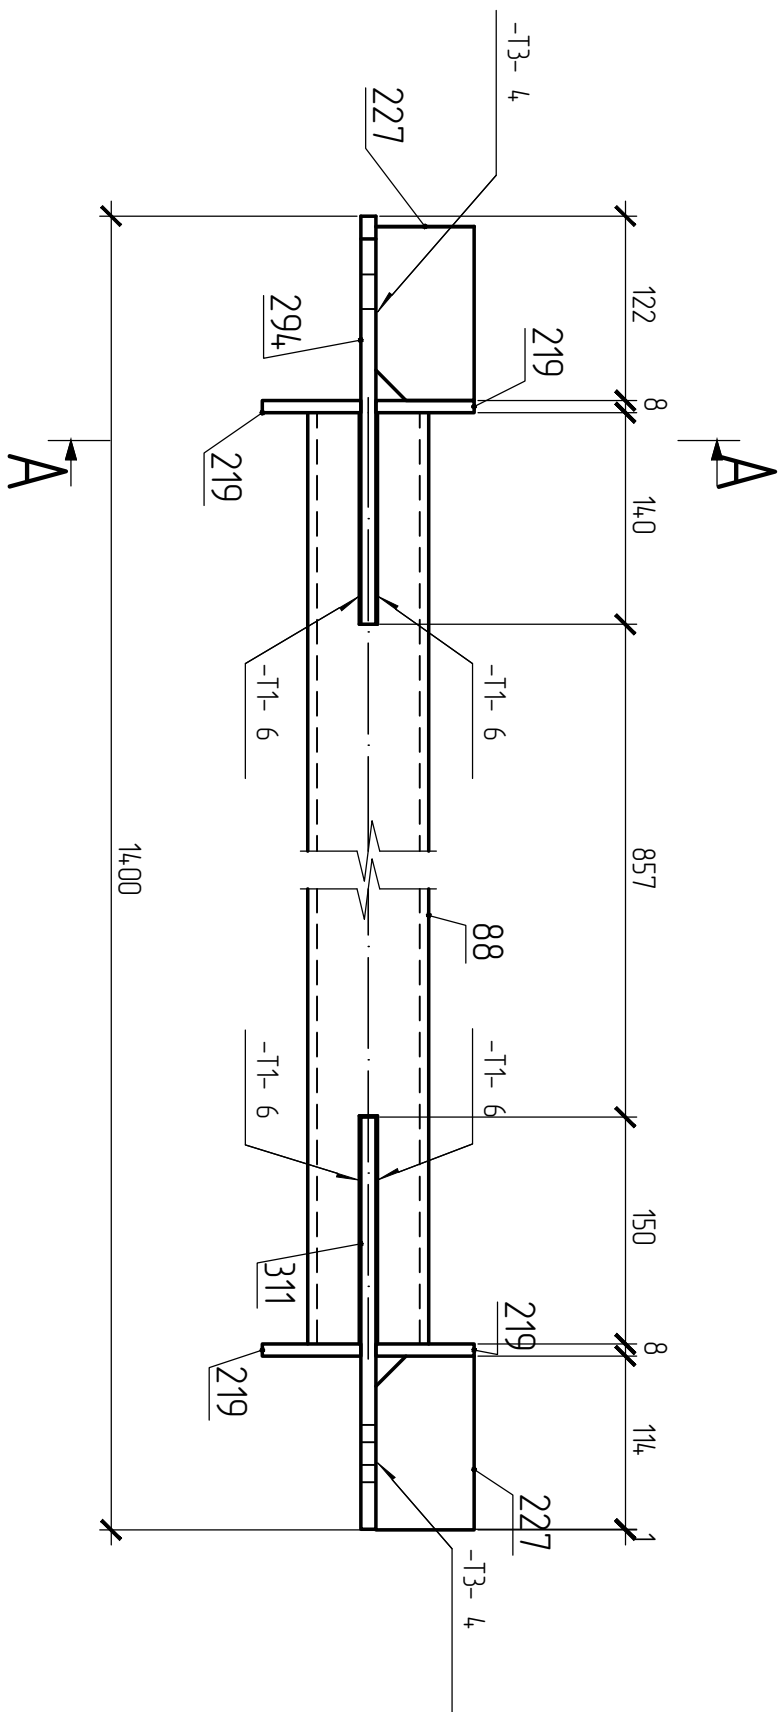


СПЕЦИФИКАЦИЯ									
Марка эле- мен- та	№ де- мо- ну	Кон-фо шн.		Сечение	Длина мм	Вес, кг		Марка сталли	Примечание
		м	н			Объём демпил	Всех шн.		
С1-16	88	1		71□ 80x6	114,7	15,1	15,1	С24,5	
	219	4		- 65x8	14,0	0,6	2,3	С24,5	
	227	2		- 65x4	115	0,2	0,5	С24,5	
	294	1		- 140x10	270	3	3	С24,5	
	311	1		- 140x10	273	3	3	С24,5	
		Вес сборных шноб		%		0,2		24,1	


ВЫБОРКА МЕТАЛЛА			
Профиль	Вес (кг)	Марка стали	Примечание
Г 10	6	С245	
Г 4	0.5	С245	
Г 8	2.3	С245	
Г/Н □ 80х6	15.1	С245	
На сварные швы:		02	
Итого:	24.1		

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВИТЕЛЮ			
Марка элементов	Кол-во шт.	Вес, кг	
		одного элемента	всех
Г1-16	1	24,1	24,1
Общий вес		24,1	


103.88

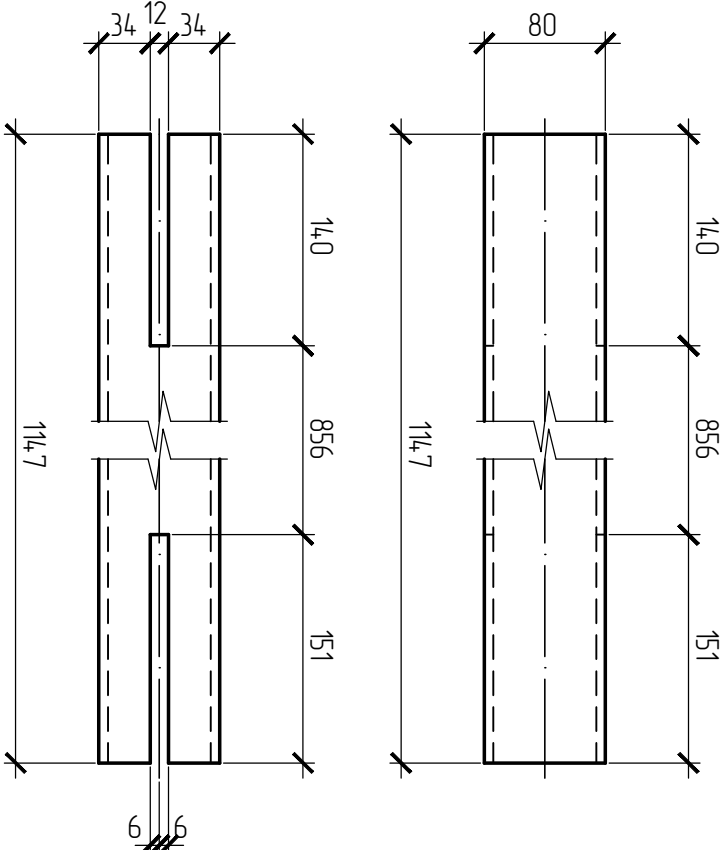


no3.294

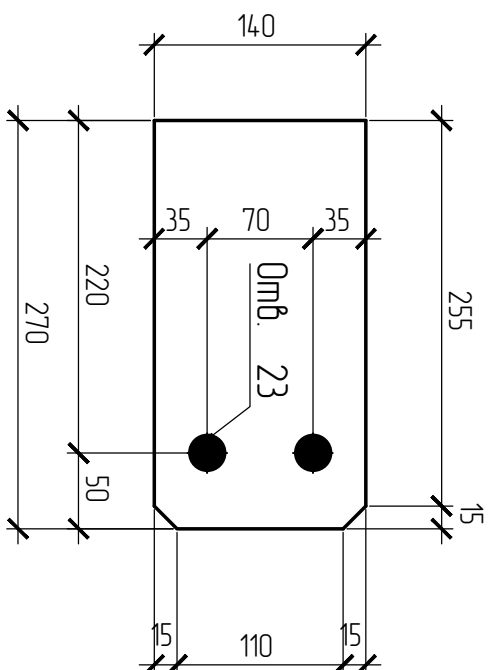

PO3.311

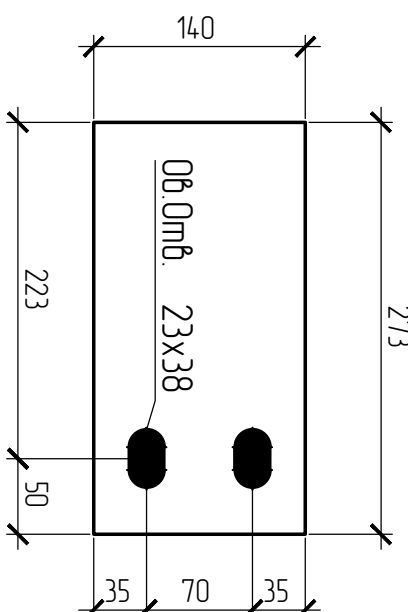

NO3.227

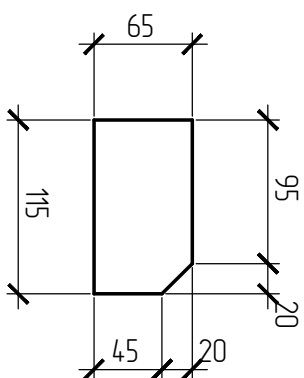

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

223 50									
						14.7.1-КМД			
ПЛОЩАДЬ ПОКРАСКИ									
Марка	Количество в модели	Площадь всех марок	Изм.	Контр.	Испит	Матк.	Полнота	Датум	Образ Каменная мощность 50,8 МВт, состоящая из 7 эпиток стр-до. 1 эпиток епитомельство
			Испит	Матк.	Полнота	Датум			
			Испит	Матк.	Полнота	Датум			
			Испит	Матк.	Полнота	Датум			
С1-16	1	0,55	Испит	Матк.	Полнота	Датум	Испит	Матк.	Полнота

- Изготовление конструкций и их монтаж производить в соответствии с требованиями:
 - ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные стальные"
 - СПБЗ-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"
 - СНиП 3.03.01-87 "Несущие ограждающие конструкции"
 - СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
3. Размеры в скобках выполнять после сборки и сварки.
4. Острые кромки деталей и отверстий притупить по R=1mm.
5. Все металлоконструкцию окрасить грунтом (Ф-02-1(2) спол)
6. Контроль сварных соединений в соответствии с РД 03.06.03, нормы по ВКК СПБЗ-101-98.
7. Сварку производить полуавтоматом в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 сварочной проволокой ГОСТ 2246-70
8. Места монтажных швов не грунтовать на 80mm.

147.1-KMD

Umsätze	März	März
		12,15
Umsatz 89	Umsatz	