
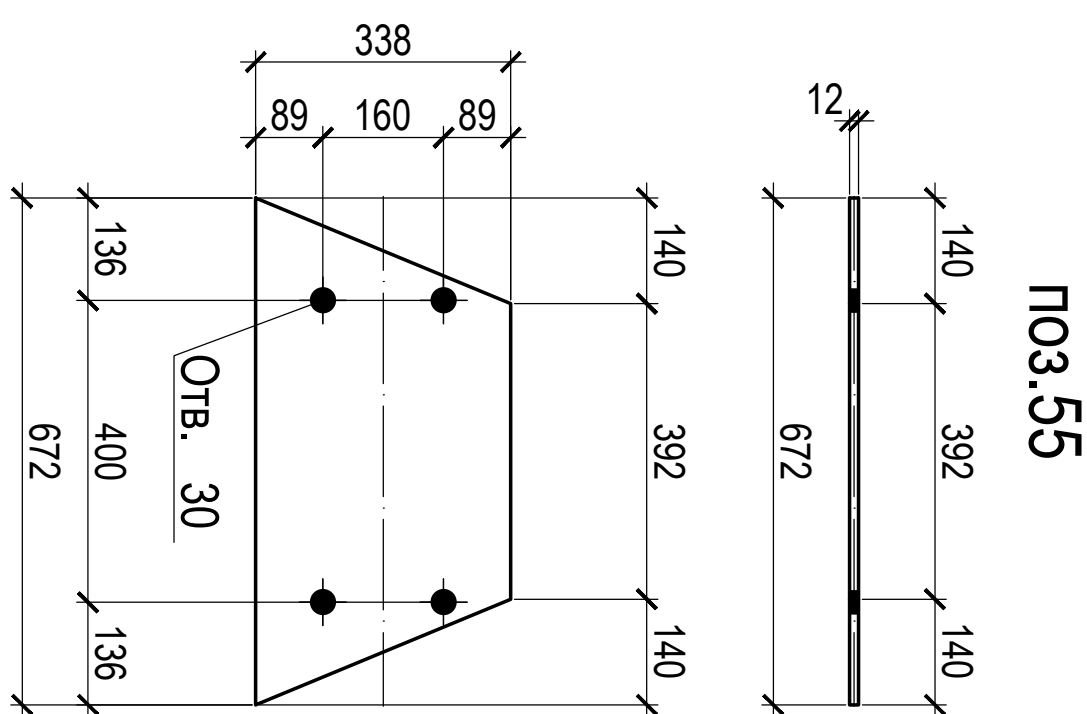
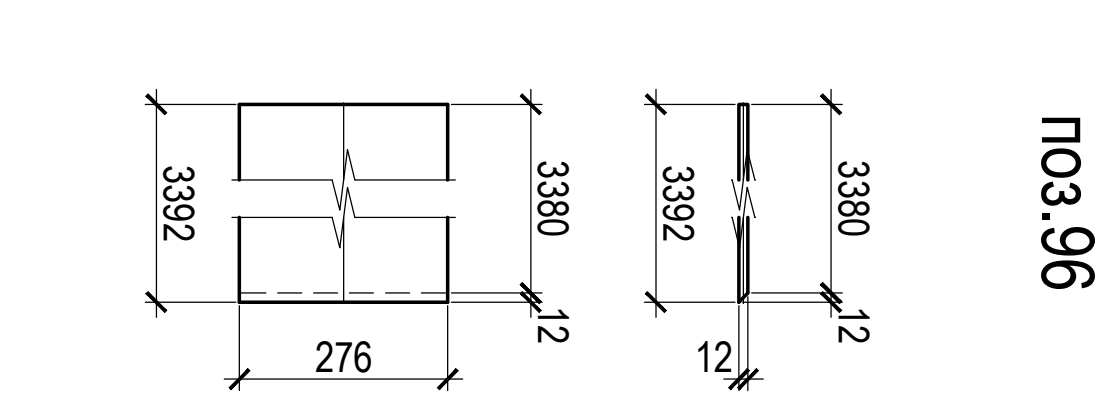
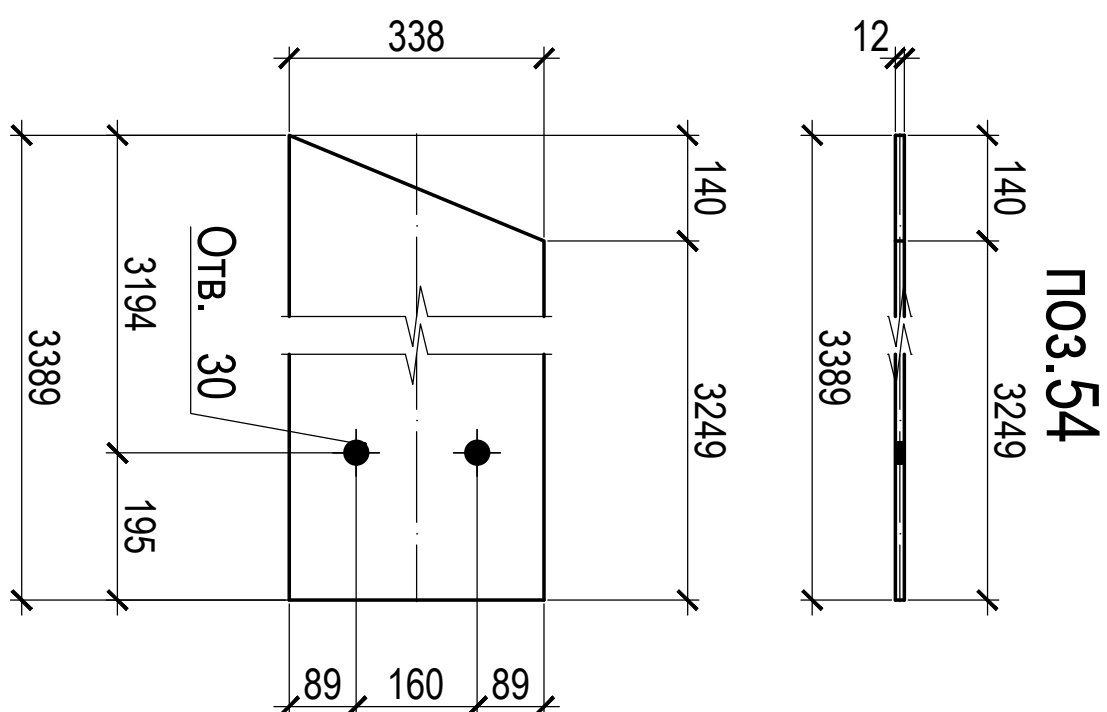
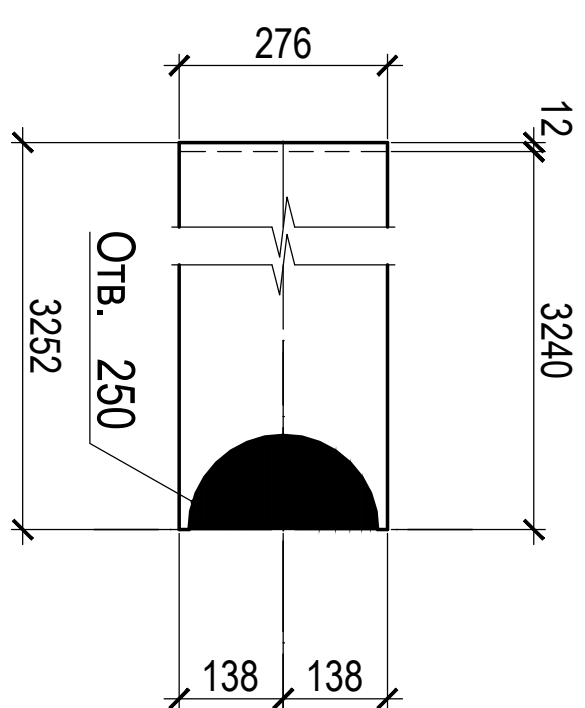
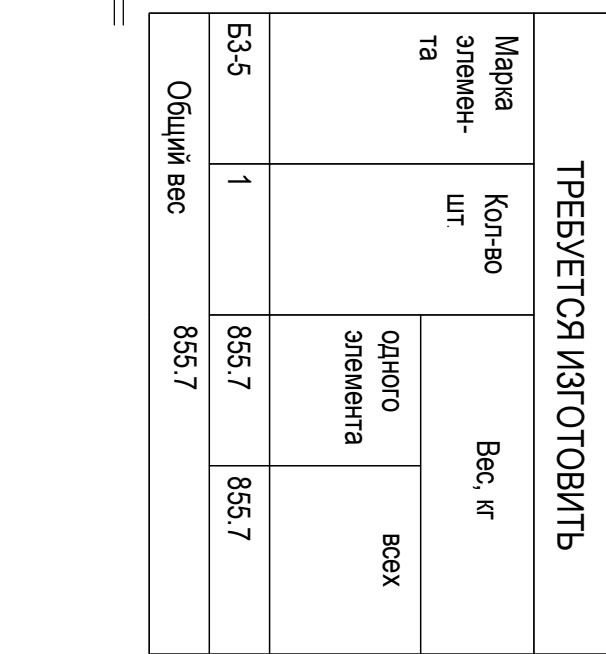
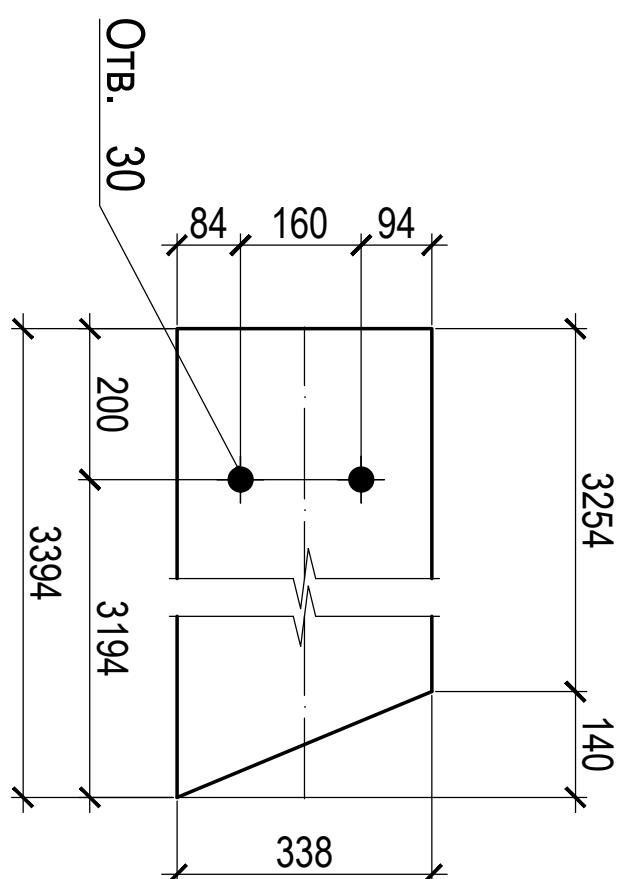
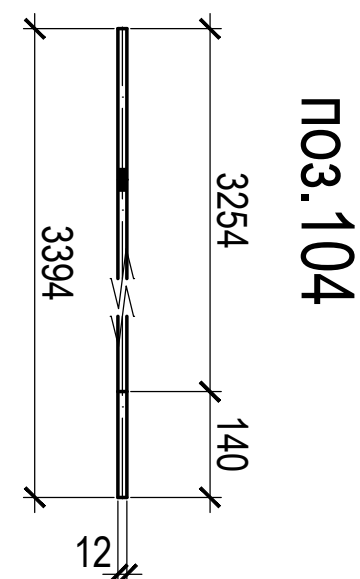
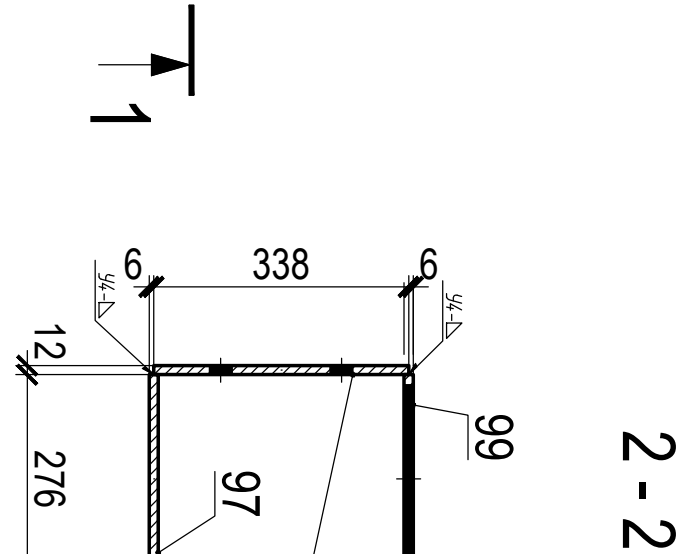

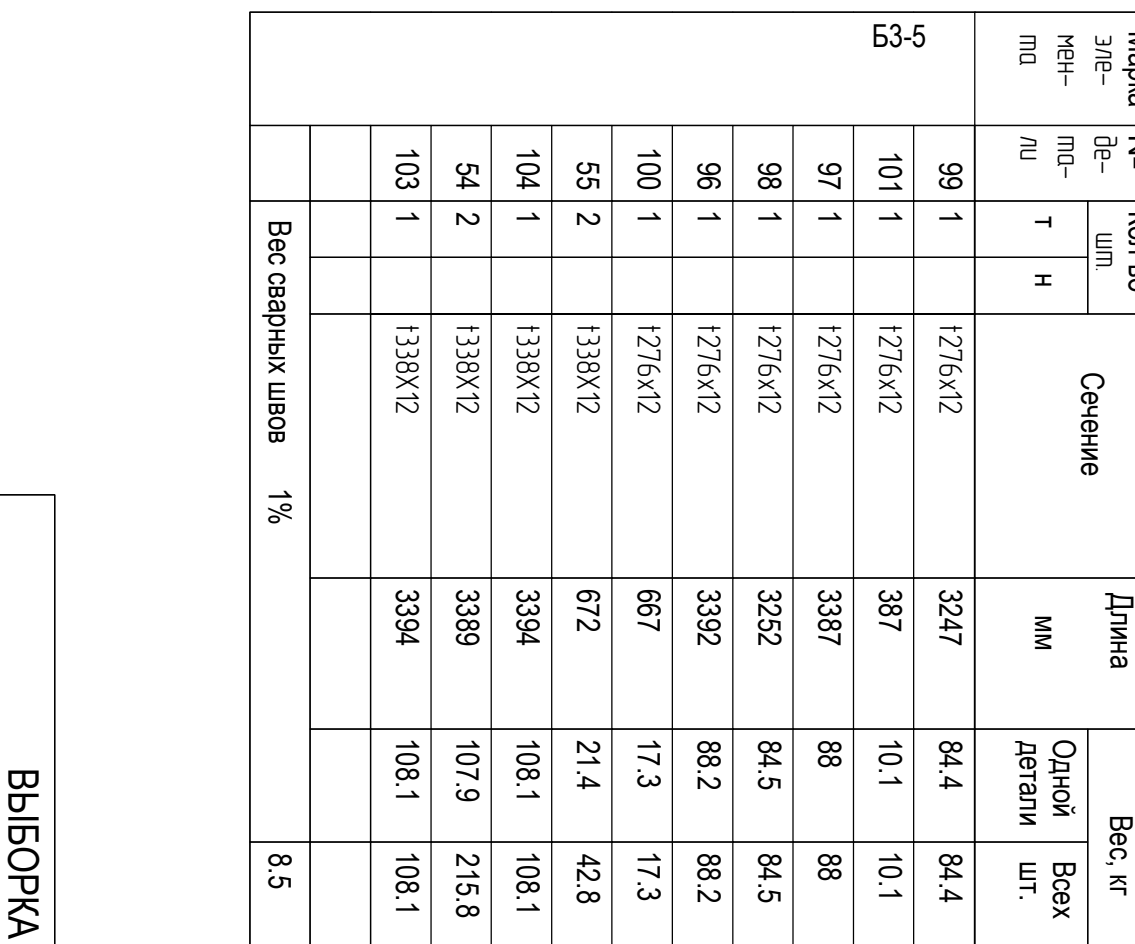
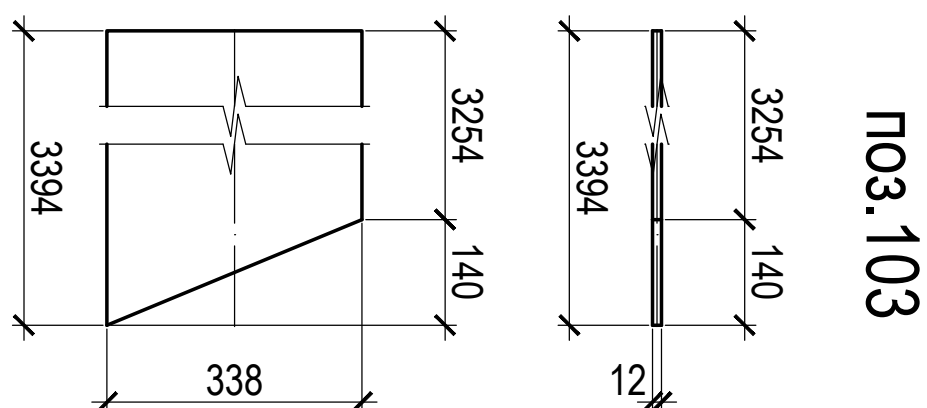


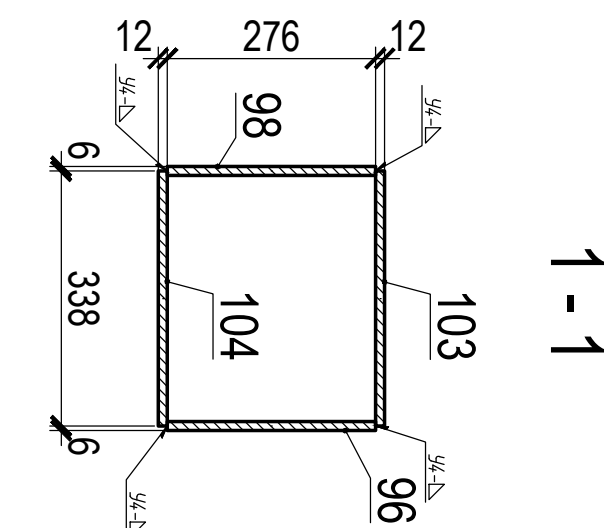

1. Исполнение конструкций и их монтаж производить в соответствии с требованиями:
ГОСТ 23118-99 "Конструкция стальные стальные"
2. СП53-101-98 "Исполнение и контроль качества стальных строительных конструкций"
3. СНиП 3.03.01.87 "Несущие ограждающие конструкции"
4. СНиП 12-3.81 "Стальные конструкции"
5. Разрезы в местах выполнения после сборки и сварки.
Открытые проемы детали и отверстия пригнать по R=1mm.
6. Взаимное расположение деталей и деталей (Ф-021-12) (срок)
Контроль сварных соединений и сопоставления с РД 03.06.03. нормы по ВК СП53-101-98
7. Сварку производить по регламенту в среде инертного газа по ГОСТ 14771-76
8. сварочный проволокой ГОСТ 2246-7
9. Места монтажных швов не грунтовать на 80мм.

[illegible]